


Pojemnościowy ciśnieniowy ogrzewacz wody w wersji pionowej, 230 V, 1,5 kW, D=460 mm, H=920 mm, 0,6 MPa, 35 kg, czas podgrzewania do 40C – 1,6 h, tmax = 75C, pmax = 6,0 bar; zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6,0 bar; między zaworem bezpieczeństwa a zbiornikiem zamontować trójnik z odejściem do zaworu spustowego dn15 ze złączką do węża; od strony instalacji zamontować zawór odcinający kulowy dn20

WŁĄCZENIE DO ZEWN.
PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI WODY
ZIMNEJ
PE DN 32 mm – wg
Odrębnego rysunku

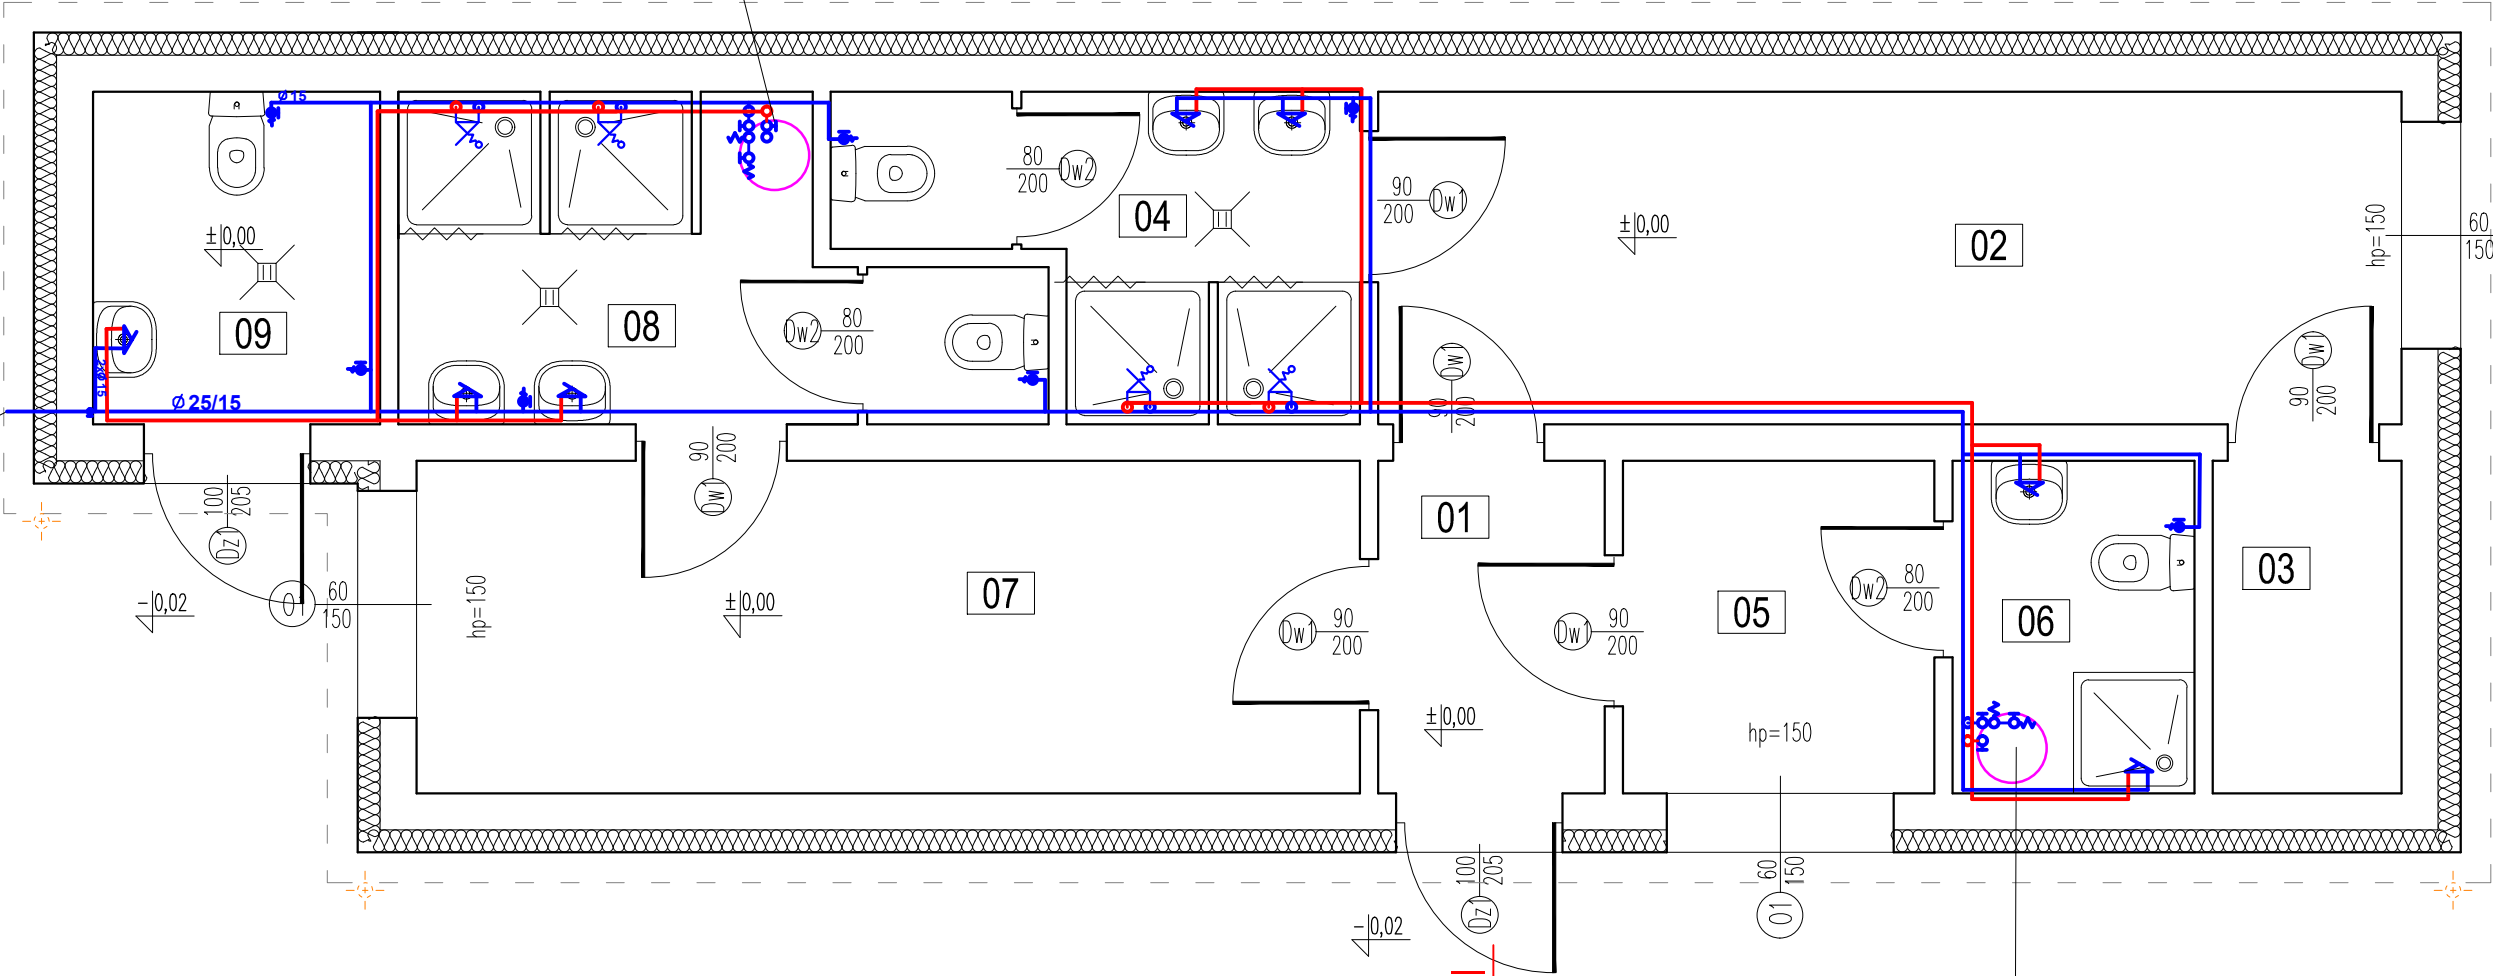

Pojemnościowy ciśnieniowy ogrzewacz wody w wersji pionowej, 230 V, 1,5 kW, D=460 mm, H=920 mm, 0,6 MPa, 35 kg, czas podgrzewania do 40C – 1,6 h, tmax = 75C, pmax = 6,0 bar; zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6,0 bar; między zaworem bezpieczeństwa a zbiornikiem zamontować trójnik z odejściem do zaworu spustowego dn15 ze złączką do węża; od strony instalacji zamontować zawór odcinający kulowy dn20

UWAGA !

- Instalację wodociągową wykonać z rur i kształtek z polipropylenu PP-3 PN20, układać w warstwie izolacji pod posadzką , podejścia do przyborów i piony wodociągowe wykonać w bruzdach ściennych; poziome przewody lokalizować w warstwie izolacji pod posadzką.
- Wszystkie przewody wodociągowe zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości równej średnicy wewn. przewodu, dla zimnej wody połowa tej wartości (w posadzce betonowej z folią PCW) w bruzdach ściennych stosować izolację gr. 6,0 mm
- Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branzowo i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu z kierownikiem robót budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny być przygotowane przez wykonawcę robót murowych i stropów.
- W miejscu wejścia głównego przewodu zimnej wody zamontować zawór odcinający kulowy dn25 zlokalizowany podtyńkowo dla umożliwienia odcięcia instalacji wodociągowej w obrębie całego budynku; zawór zabezpieczyć drzwiczkami zamykanymi na klucz.

OZNACZENIA:

- przewód zimnej wody użytkowej (polipropylen PP-3 PN20)
- przewód ciepłej wody użytkowej (polipropylen PP-3 PN20 stabi)

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek socjalny - zaplecze do obsługi zespoły sportowego Będzino, działka nr 109/6,			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino 76- 037 Będzino, Będzino 19			1:50	Sw1
	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA- wew. instalacja wodociągowa			SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. Renata KACPEREK – SOTOMSKA	170/Sz/2002	05.2014r.		
	OPRACOWANIE	mgr inż. Edward Brzóska		05.2014r.		